

016

ПОКАЖЧИК СВІТЛОВИЙ ОС (12/24V)

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425543.004 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

1 Призначення виробу

1.1 Показчик світловий ОС (далі – показчик) призначений для вказування шляхів виходу із приміщень, будинків, у різних системах керування евакуацією.

1.2 Показчик забезпечує підсвічування наявного на ньому напису для забезпечення можливості використання в темряві.

1.3 Показчик призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Діапазон робочих температур від мінус 10 °С до 55°С.

2 Технічні характеристики

2.1 Номінальна напруга живлення постійного струму 12/24 В.

2.2 Діапазон напруги живлення постійного струму від 9 В до 28 В.

2.3 Споживаний струм не більше 0,035 А.

2.4 Споживана потужність не більше 0,53/0,98 Вт.

2.5 Габаритні розміри (Ш x В x Г) - (280±3) x (100±3) x (32±3) мм.

2.6 Маса нетто не більше 0,22 кг.

2.7 Ступінь захисту, забезпечуваний корпусом, відповідає IP21С.

2.8 Середній строк експлуатації 10 років.

3 Комплектність поставки

Найменування	Позначення	Кількість
Показчик світловий ОС	ААЗЧ.425543.004	1
Паспорт	ААЗЧ.425543.004 ПС	1
Примітка. При груповій поставці поставляється один паспорт на 10 показчиків.		

4 Підготовка до роботи

Конструкція показчика забезпечує його настінне розміщення. На основі корпусу є два отвори для кріплення показчика шурупами (рис.1).

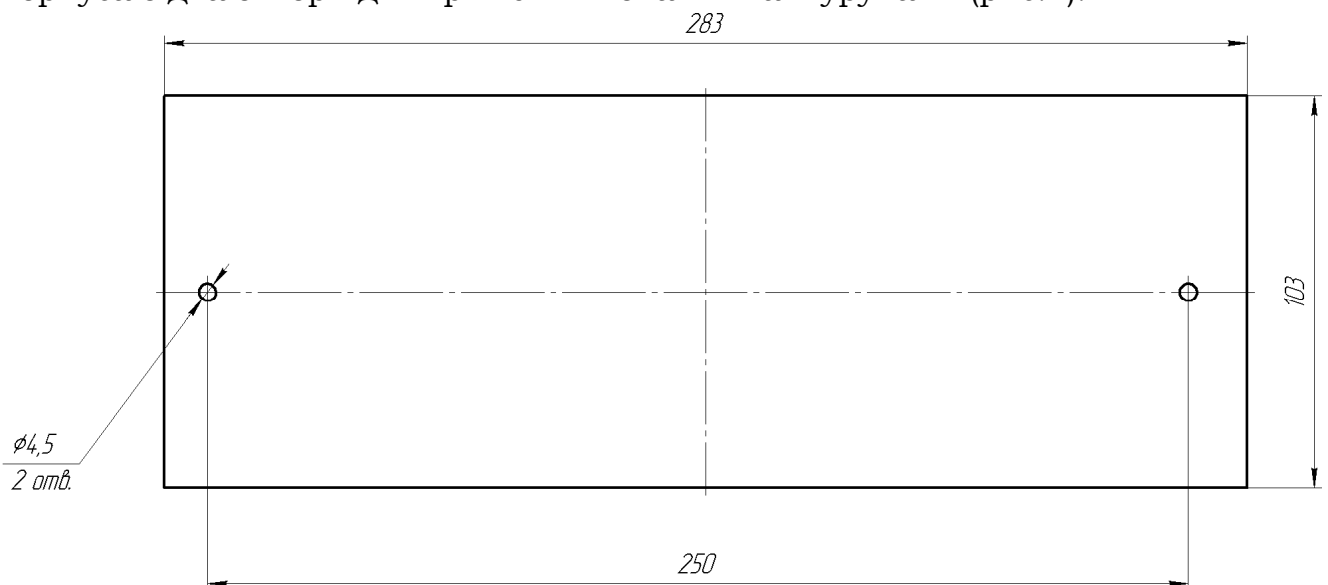


Рисунок 1

На задній стінці показчика є вікно, що забезпечує доступ до клем живлення.

Показчик має дві пари клем живлення, з'єднаних паралельно для забезпечення можливості підключення в одне коло декількох показчиків.

Клеми забезпечують підключення зовнішніх проводів із площею поперечного перерізу від 0,28 мм² до 1,5 мм².

5 Умови зберігання

Температура зберігання в складських приміщеннях від мінус 50 °С до 40 °С, відносна вологість повітря – не більше 98 % за температури 25 °С. В приміщенні, де зберігаються показчики, у повітрі не повинно бути агресивних домішок, що можуть викликати корозію.

6 Свідоцтво про приймання

Показчик світловий ОС-__ (12/24V)
відповідає вимогам
ТУ У 31.6-25499704-002:2007 і визнаний
придатним для експлуатації.

Дата випуску, штамп СТК:

7 Свідоцтво про повторну перевірку

Показчик, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки _____

Представник СТК підприємства _____ М. П.

8 Гарантії виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність показчика вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов зберігання, монтажу та експлуатації встановлених цим паспортом. Встановлюється термін гарантії – 36 місяців з дати випуску або дати повторної перевірки показчика.

9 Відомості про ремонт

Ремонт показчика здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт показчиків, у яких не закінчився термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до вимог, викладених у даному паспорті. На ремонт показчик висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки показчика;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

Дата редакції 22.12.2016

10 Відомості про сертифікацію

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1. Сертифікат № UA1.016.0041499-16 терміном дії з 22.12.2016 до 15.09.2018.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Показчик відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

11. Відомості про утилізацію

Показники не несуть загрози для здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби їх утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ «Тірас-12»

АДРЕСА: 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8
[http: //www.tiras.ua](http://www.tiras.ua)

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-54
+38 (067)-432-84-13
+38 (050)-317-70-05
e-mail: tb@tiras.ua

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися в службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-30-54
+38 (067)-432-79-43
+38 (050)-317-70-04
e-mail: otk@tiras.ua

З питань поставки звертатися у відділ збуту:

тел. (0432) 52-31-03
+38 (067)-431-84-27
+38 (099)-294-71-27
e-mail: market@tiras.ua