



018



016



008

## ОПОВІЩУВАЧ СВІТЛО-ЗВУКОВИЙ «ДЖМІЛЬ» (24V)

### ПАСПОРТ

ААЗЧ.425548.001-00.01ПС

## 1 Загальні відомості і технічні характеристики

### 1.1 Загальні відомості

1.1.1 Оповіщувач світло-звуківий «Джміль» (24V) (далі – оповіщувач) призначений для подачі світлового та звукового сигналів тривоги в системах пожежної та тривожної сигналізації.

1.1.2 Світлова сигналізація здійснюється світлодіодами. Джерелом звукового сигналу є п'єзосирена.

1.1.3 Оповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в черговому режимі всередині та зовні приміщень. Діапазон робочих температур від мінус 25 °С до 70 °С.

### 1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Номінальна напруга живлення постійного струму 24 В.

1.2.2 Діапазон напруги живлення постійного струму від 20 В до 28 В.

1.2.3 Споживаний струм, не більше: 0,07 А (клемі **GND**, **SIR+**).

1.2.4 Споживана потужність, не більше: 2 Вт.

1.2.5 Споживаний струм окремого світлодіода (клемі **LED**, **GND**) від 5 мА до 25 мА.

1.2.6 Середньозважений рівень звуку на відстані 1м по осі, перпендикулярній лицьовій поверхні корпусу не менше 80 дБ.

1.2.7 Основна звукова частота знаходиться в діапазоні від 2,5 кГц до 4,5 кГц.

1.2.8 Акустичні діаграми направленості оповіщувача при мінімальній і максимальній напрузі живлення для робочого й поверненого на 90° за годинниковою стрілкою положення оповіщувача наведено на рисунку 1.

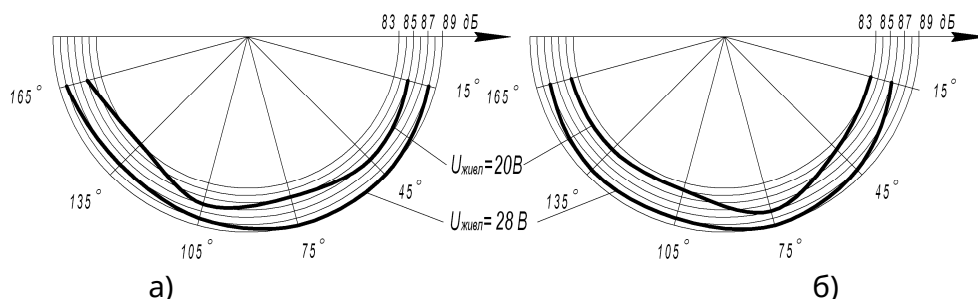


Рисунок 1 – Акустичні діаграми оповіщувача:

а) – робоче положення, б) – повернене на 90° за годинниковою стрілкою положення

1.2.9 Оповіщувач має пристрій виявлення розкриття корпусу оповіщувача (клемі **TAMP**).

1.2.10 Габаритні розміри оповіщувача (40 ± 3) x (88 ± 3) x (106 ± 3) мм.

1.2.11 Маса нетто, не більше 0,3 кг.

1.2.12 Ступінь захисту, забезпечуваний корпусом, відповідає IP33С.

1.2.13 Середній строк експлуатації 10 років.

## 2 Підготовка до роботи

Конструкція оповіщувача забезпечує його настінне розміщення. На основі корпусу є три отвори для кріплення оповіщувача шурупами (рисунок 2).

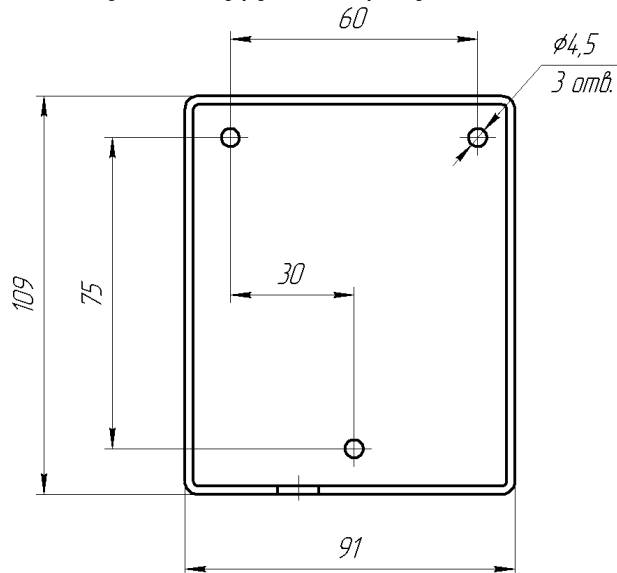


Рисунок 2 – Розмітка отворів на основі корпусу оповіщувача

Стрічка стяжна, що входить у комплект поставки, призначена для кріплення до корпусу оповіщувача проводів, що підключаються до оповіщувача. Стрічка стяжна пропускається через центральний та розташований поруч із ним отвори в основі оповіщувача.

Клеми забезпечують підключення зовнішніх проводів із площею поперечного перерізу від  $0,28 \text{ мм}^2$  до  $1,5 \text{ мм}^2$ .

Схема підключення оповіщувача наведена на рисунку 3.

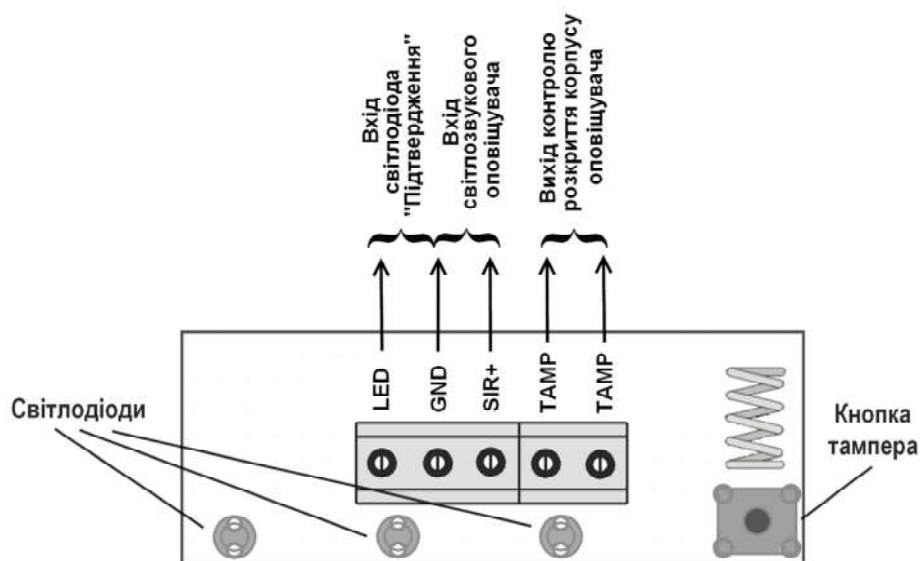


Рисунок 3 - Схема підключення оповіщувача

### 3 Цілісність та комплектність

Після розпаковування оповіщувачів необхідно провести їх зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Комплектність оповіщувача

Найменування	Позначення	Кількість (шт)
Оповіщувач світло-звуковий «Джміль» (24V)	ААЗЧ.425548.001-00.01	1
Паспорт	ААЗЧ.425548.001-00.01 ПС	1*
Стрічка стяжна RCV-100		1

Примітка: \* - при групових поставках 1 паспорт на 10 оповіщувачів.

### 4 Відомості про сертифікацію

Оповіщувач відповідає вимогам державних стандартів і має сертифікати відповідності: UA1.016.0034138-16 терміном дії з 25.08.2016 до 15.09.2018, UA1.018.0033969-16 терміном дії з 22.08.2016 до 15.09.2018.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Оповіщувач відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання UA.TR.008.D.00041-13 від 19.06.2013, декларація про відповідність зареєстрована в ООВ НВКП «Стандарт-Сервіс», 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1.

### 5 Свідчення про приймання

Оповіщувач світло-звуковий «Джміль» (24V) відповідає вимогам ТУ У 31.6-25499704-002:2007 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску, штамп СТК:

### 6 Свідчення про повторну перевірку

Оповіщувач, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки \_\_\_\_\_

Представник СТК підприємства \_\_\_\_\_ М. П.

### 7 Умови транспортування та зберігання

Упаковані оповіщувачі транспортуються на будь-які відстані автомобільним, залізничним (в критих транспортних засобах) або водним транспортом (в трюмах суден). Транспортування має виконуватись згідно правил, діючих для кожного виду транспорту.

Розміщення і кріплення ящиків з упакованими оповіщувачами при транспортуванні має забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість їх ударів між собою і об стінки транспортних засобів.

Дата редакції 09.08.2017

Запаковані оповіщувачі повинні зберігатися в складських приміщеннях за температури повітря від мінус 50 °С до 40 °С. У повітрі, де зберігаються оповіщувачі, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію

## **8 Гарантійні зобов'язання**

---

Підприємство-виробник гарантує відповідність оповіщувача вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених цим паспортом. Встановлюється термін гарантії – 24 місяці з дати випуску або дати повторної перевірки оповіщувача.

## **9 Відомості про ремонт**

---

Ремонт оповіщувача здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт оповіщувачів, у яких не закінчився термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до вимог, викладених у даному паспорті. На ремонт оповіщувач висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки оповіщувача;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

## **10 Відомості про утилізацію**

---

Оповіщувач не несе загрози для здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без вживання додаткових заходів захисту навколишнього середовища.

### **ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ «Тірас-12»**

**АДРЕСА:** 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8  
<http://www.tiras.ua>

### **З технічних питань звертатися в технічний відділ:**

тел. (0432) 56-12-41  
(067) 432-84-13, (067) 430-90-42  
(050) 317-70-05, (050) 445-04-12  
e-mail: [tb@tiras.ua](mailto:tb@tiras.ua)

### **З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися в службу технічного контролю:**

тел. (0432) 56-02-35  
(067) 432-79-43, (067) 433-25-12  
(050) 317-70-04, (050) 312-80-32  
e-mail: [otk@tiras.ua](mailto:otk@tiras.ua)

### **З питань поставки звертатися у відділ продажів:**

тел. (0432) 56-00-11, 56-12-04, 56-12-06  
(067) 431-84-27, (067) 431-85-08  
(099) 294-71-27  
e-mail: [market@tiras.ua](mailto:market@tiras.ua)